



# Защита от перенапряжений - Руководство по выбору

## Вариант 1




Здания с внешней молниезащитой



Здания с подсоединением воздушной линии и  $N_g > 2.5$


## Вариант 2

(Близость здания с внешней молниезащитой или близость высокой точки)

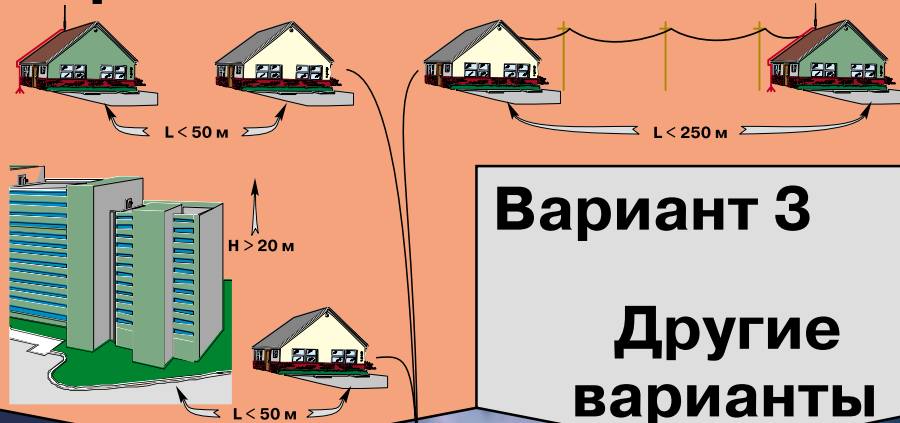

## Вариант 3

Другие варианты

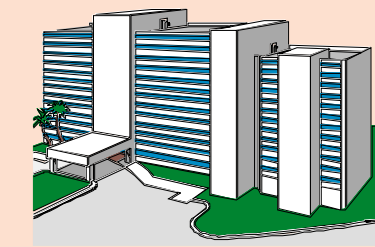

Здания высотой более 20 метров

Тип 1+2 (Класс В+С)

15 кА

Тип 1+2 (Класс В+С) 7 кА  
Или

Тип 2 (Класс С) 65 кА

Тип 2 (Класс С)

10 кА - 15 кА или 40 кА